



## 認 定 書

国住指第2162号  
平成14年5月17日


旭ファイバーグラス株式会社  
代表取締役社長 小室太郎 様

株式会社 マグ  
代表取締役社長 門脇 勗 様

パラマウント硝子工業株式会社  
代表取締役社長 長屋敏男 様

ニッポーボー東岩株式会社  
代表取締役社長 森 秀樹 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

### 記

1. 認定番号

NM-8606

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

アルミニウムはく張/グラスウール保温板

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

## 防火材料説明図

1. 認定番号 NM-8606
2. 認定年月日 平成14年5月17日
3. 品目名 アルミニウムはく張 / グラスウール保温板
- ~~4. 商品名~~
- 4 ~~5.~~ 申請者 旭ファイバーグラス株式会社  
~~代表取締役社長 小室太郎~~  
株式会社 マグ  
~~代表取締役社長 門脇 勲~~  
パラマウント硝子工業株式会社  
~~代表取締役社長 長屋敏男~~  
ニットーボー東岩株式会社  
~~代表取締役社長 森 秀樹~~
- 5 ~~6.~~ 申請者住所 東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3  
東京都中央区日本橋本町 4-8-14  
福島市郡山市長者 3-8-1  
北海道江別市工栄町 11-1
- ~~7. 申請者電話番号~~ ~~03-5296-2031~~  
~~03-3231-3200~~  
~~024-923-5111~~  
~~011-382-4105~~
- 6 ~~8.~~ 主たる用途 建築材料 (壁、天井、間仕切、床等の保温材、吸音材)  
設備材料 (ダクト、設備等の保温材、吸音材)
- 7 ~~9.~~ 試験機関名 ~~建設省建築研究所~~  
9-6 独立行政法人
- 8 ~~10.~~ 試験機関名受託番号
- ~~11. 施工管理~~
- 9 ~~12.~~ 付帯条件 なし
- 10 ~~13.~~ 製品の形状寸法
- 1) 形 状 平 板
  - 2) 表面の形状 粗面又は平滑面
  - 3) 厚さ及び許容差 (単位: mm)  
不燃第 1031 号「グラスウール保温板」の規定による。

4) 大きさ (単位: mm)

長さ又は幅	許 容 差
300	
400	+10
450	-3
500	

ただし、長さ又は幅をそれぞれの整数倍とし、又は当分の間 300mm を 303mm 又は 305mm に、450mm を 458mm と読みかえてもよい。

整数倍したものの許容差は表による。ただし、一辺の長さが 3.000mm 以上のものの許容差はマイナス側を認めない。

5) 比 重 (呼び厚さによる密度  $g/cm^3$ )


不燃第 1031 号「グラスウール保温板」の規定による。

6) 重 量 基 材 標 準 重 量 ( $kg/m^2$ )

不燃第 1031 号「グラスウール保温板」の規定による。

( ( ~~1-4~~ . 構成 (組成) 断面図

- (1) 表面化粧材: JIS H4191 アルニウムはく(AL)、JIS R3414 ガラスクロス(GC)、JIS R3416 処理ガラスクロス、JIS R3417 ガラスロービングクロス、JIS Z1520 はり合せアルニウムはく (ALK,ALP)
- (2) 接 着 剤: 100  $g/m^2$ 以下 (固)
- (3) 基 材: 不燃 1031 号で幹室ガラス 85%以上、フェノール樹脂 15%以下より成る。

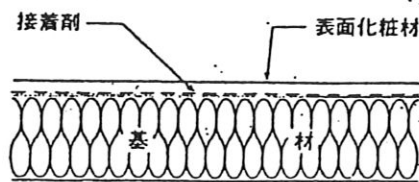

~~1-5~~ 施工仕様

~~1-6~~ 標準施工図

|2 ~~1-7~~ . 防火処理の概要      なし

### 13 ~~4-8~~ 注意事項

当該認定書において、「建築基準法の一部を改正する法律」（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定しようがある場合は、平成14年6月1日以降は「建築基準法の一部を改正する法律」（平成10年法律第100号）による改正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるものとする。